



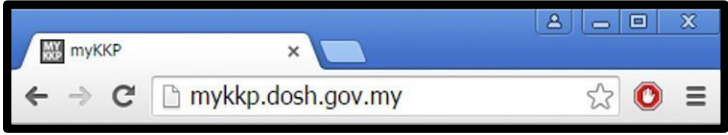
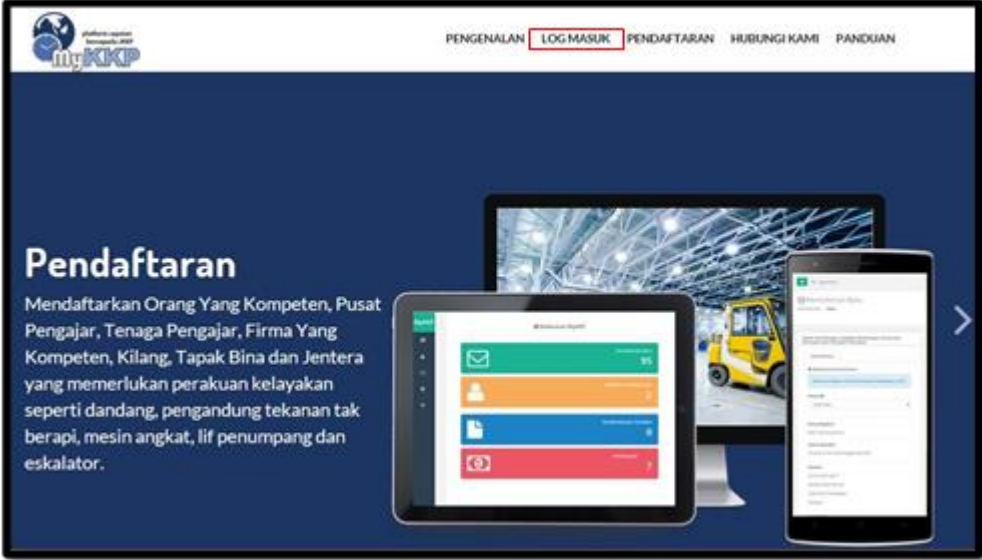
# **Sistem Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (MyKKP)**

**MANUAL PENGGUNA  
PELAPORAN OYK  
PENAKSIR RISIKO BISING**


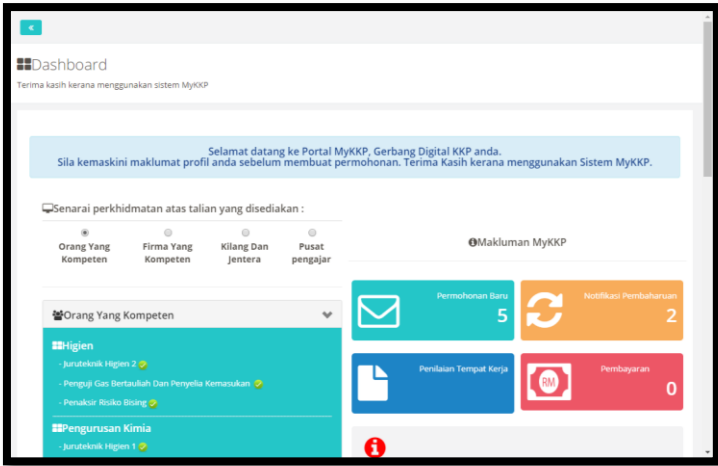
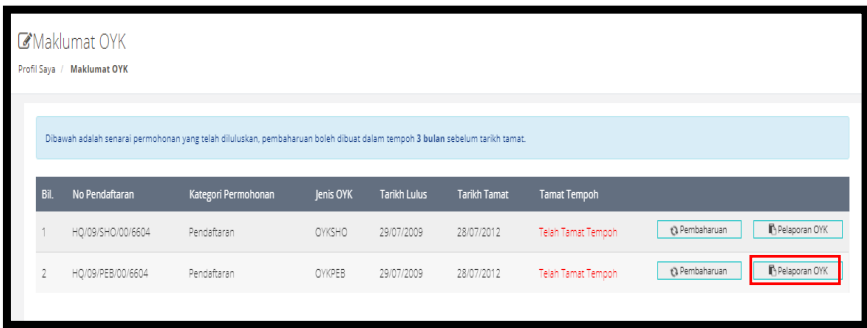


## 1. PELAPORAN OYK PENAKSIR RISIKO BISING .....3



BIL.	PENERANGAN SKRIN
<b>Langkah 1:</b>	<b>URL Sistem</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masukkan URL berikut pada alamat pelayar web: <a href="http://mykkp.dosh.gov.my">http://mykkp.dosh.gov.my</a></li></ol> 
<b>Langkah 2:</b>	<b>Log Masuk MyKKP</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skrin <b>Laman Utama MyKKP</b> akan dipaparkan.</li><li>2. Klik menu <b>Log Masuk</b> seperti rajah dibawah.</li></ol> 
<b>Langkah 3:</b>	<b>Log Masuk MyKKP:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skrin <b>Log Masuk</b> akan dipaparkan.</li><li>2. Masukkan maklumat berikut untuk log masuk ke sistem:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Login ID</li><li>b. Kata Laluan</li></ol></li></ol>



	<p>3. Klik butang <b>Log Masuk</b>.</p> 
<p><b>Langkah 4:</b></p>	<p>1. Paparan <b>Dashboard</b> akan dipaparkan seperti di bawah:</p>  <p>2. Klik menu <b>Profil Saya &gt; Maklumat OYK</b> atau <b>Notifikasi Pembaharuan</b> untuk melihat maklumat OYK.</p>
<p><b>Langkah 5:</b></p>	<p>1. Paparan <b>Maklumat OYK</b> akan dipaparkan seperti di bawah:</p>  <p>2. Klik pada butang <b>Pelaporan OYK</b></p>
<p><b>Langkah 6:</b></p>	<p>1. Laman <b>OYK Penaksir Risiko Bising</b> akan dipaparkan:</p>



**Pelaporan Orang Yang Kompeten Penaksir Risiko Bising**

OYK PENAKSIR RISIKO BISING

Sila isikan maklumat dibawah. Setiap ruangan yang bertanda \* adalah diwajibkan.

**1 Maklumat Pemohon**

\* Nama OYK: SITI MARIAM BINTI SAMIN

\* No. Daftar OYK: HQ/09/PEB/00/6004

\* Jenis Permonitoran: Postif

\* No. Daftar Tempat Kerja: s12900

\* Nama Tempat Kerja: STERLING DRUG (M) SDN. BHD.

\* Alamat Tempat Kerja: LOT 89, JALAN ENGANG, KAWASAN PERUSAHAAN AMIRANG ULU KLANG.

\* Bandar: KUALA LUMPUR

\* Poskod: 54200

\* Negeri: SELANGOR

\* Tarikh Mula Permonitoran: 14/02/2019

\* Tarikh Akhir Permonitoran: 14/02/2019

**Simpan**

2. Pemohon perlu mengisi ruangan kosong **Maklumat Pemohon** yang disediakan.
3. Seterusnya pemohon perlu klik butang **Simpan**.
4. Paparan jadual berikut akan dipaparkan

SEG	Kawasan Kerja/Seksyen	Bilangan Pekerja Terdedah	Punca Bising	Keputusan Permonitoran Kawasan dB(A)	Lex, 8h dB(A)	Paras Puncak dB(A)	Paras Maximum dB(A)
-----	-----------------------	---------------------------	--------------	--------------------------------------	---------------	--------------------	---------------------

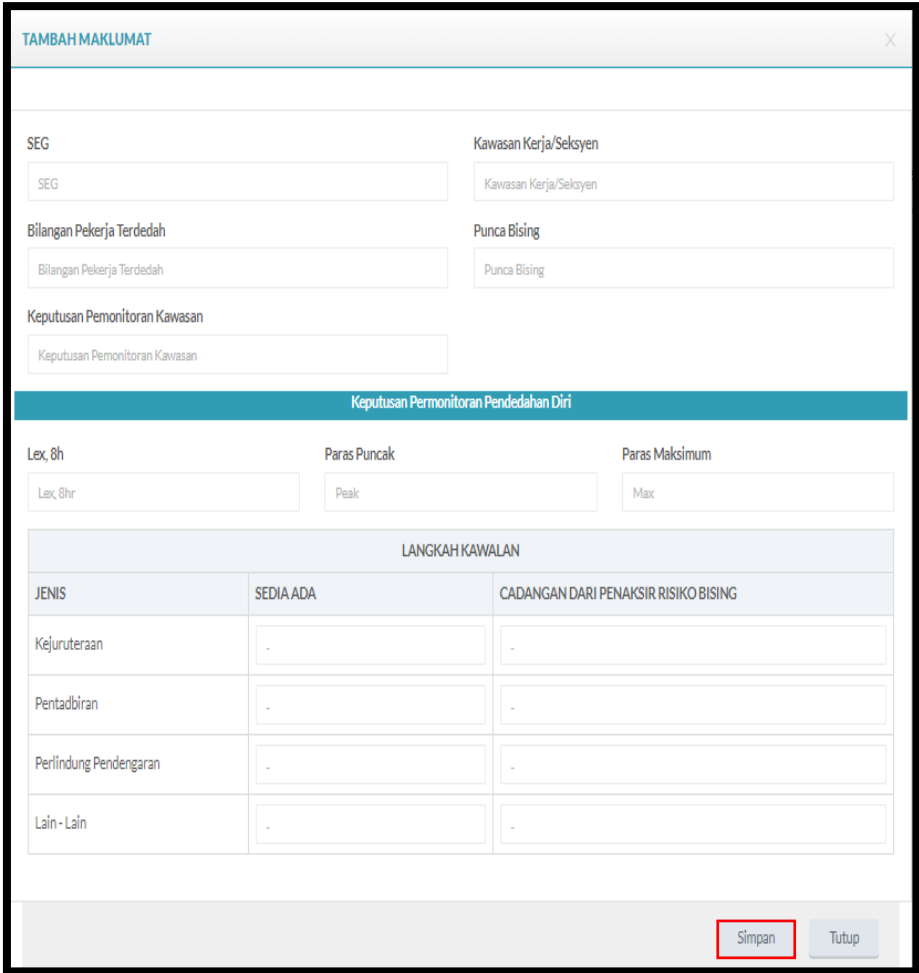

**Tambah** Kemas kini Hapus

5. Seterusnya pemohon perlu klik butang **Tambah**

**Langkah 7:**

1. Paparan **Tambah Maklumat** akan dipaparkan seperti di bawah



	 <p>2. Pemohon perlu mengisi ruangan kosong yang telah disediakan.</p> <p>3. Setelah selesai klik butang <b>Simpan</b>.</p>
<b>Langkah 8:</b>	<p>1. Klik pada butang <b>OK</b>.</p> 
<b>Langkah 9:</b>	<p>1. Maklumat yang telah diisi akan dipaparkan seperti di bawah</p>



SSG	Kawasan Kerja/Sekyen	Bilangan Pekerja Berdaftar	Punca Bising	Kepuasan Pemantauan Kawasan	Lev. Bb	Paras Puncak	Paras Minimum
1	Crusher Operator	Tapak	4	Crusher	Tapak	8.00	8.00/ 8.00

Langkah 10: Jika ingin mengemaskini maklumat

SSG	Kawasan Kerja/Sekyen	Bilangan Pekerja Berdaftar	Punca Bising	Kepuasan Pemantauan Kawasan	Lev. Bb	Paras Puncak	Paras Minimum
1	Crusher Operator	Tapak	4	Crusher	Tapak	8.00	8.00/ 8.00

Tambah **Kemaskini** Hapus

1. Klik pada senarai maklumat yang hendak dikemaskini
2. Seterusnya klik butang **Kemaskini**.



**Langkah 11: Jika ingin menghapuskan maklumat**

SEG	Kawasan Kerja/Seksyen	Bilangan Pekerja Terdedah	Punca Bising	Keputusan Pemantauan Kawasan	Lex, 8h	Paras Puncak	Paras Maximum
1	Crusher Operator	Tapak	4	Crusher	Bagus	8.00	8.00 8.00

Page 1 of 1 | 10

Tambah Kemaskini **Hapus**

1. Klik pada senarai maklumat yang hendak dihapuskan.
2. Seterusnya klik butang **Hapus**.

**Langkah 12:**

1. Setelah selesai maklumat diisi, klik butang **Hantar**

SEG	Kawasan Kerja/Seksyen	Bilangan Pekerja Terdedah	Punca Bising	Keputusan Pemantauan Kawasan dB(A)	Lex, 8h dB(A)	Paras Puncak dB(A)	Paras Maximum dB(A)
1	Crusher Operator	Tapak	20	Crusher	Tidak Selamat	1.00	1.00 1.00

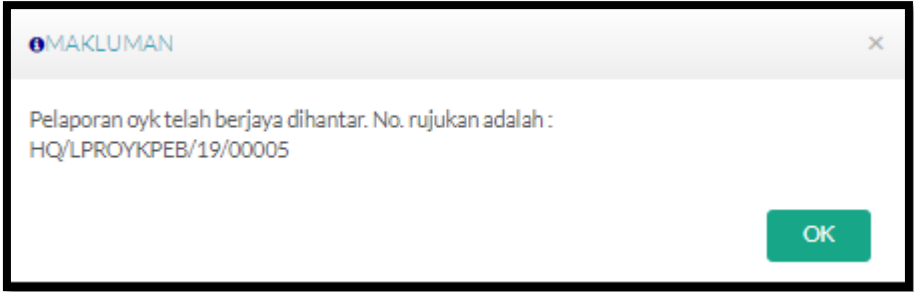

Page 1 of 1 | 10

Tambah Kemaskini Hapus **Hantar**

2. Sistem memaparkan no rujukan dan klik OK





													
<b>Langkah 13:</b>	<b>Senarai Pelaporan OYK yang dihantar akan dipaparkan</b>  <table border="1"><thead><tr><th>Bil.</th><th>Name OYK</th><th>No Pendaftaran</th><th>Jenis OYK</th><th>Tarikh</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>SITI MARIAM BINTI SAMIN</td><td>HQ/LPROYKPEB/19/00004</td><td>OYKPEB</td><td>16/02/2019</td><td><a href="#">Lihat Maklumat</a></td></tr></tbody></table> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Klik butang <b>Lihat Maklumat</b> untuk melihat maklumat yang telah dihantar</li></ol>	Bil.	Name OYK	No Pendaftaran	Jenis OYK	Tarikh		1	SITI MARIAM BINTI SAMIN	HQ/LPROYKPEB/19/00004	OYKPEB	16/02/2019	<a href="#">Lihat Maklumat</a>
Bil.	Name OYK	No Pendaftaran	Jenis OYK	Tarikh									
1	SITI MARIAM BINTI SAMIN	HQ/LPROYKPEB/19/00004	OYKPEB	16/02/2019	<a href="#">Lihat Maklumat</a>								